

# LOAD BREAK SWITCH

IS 535735 - A  
Instruction sheet

FOR FSLBS16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 63 / 80 - FSLBST16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 63 / 80

AUXILIARY CONTACT

2 NO (F)      Maxi : 2 blocks  
1 NO (F) + 1 NC (O)      Maxi : 2 CA


Dual dimensions    in/mm  
Double dimensions in/mm  
Doble dimensiones in/mm

Only for North-American market

SWITCH	USED WITH	AUX. CONTACT
FSLBS16 / FSLBS20	}	FSACNONC FSACNONO
FSLBS25 / FSLBS32		
FSLBS40		
FSLBS63 / FSLBS80		
FSLBST16 / FSLBST20		
FSLBST25 / FSLBST32		
FSLBST40		
FSLBST63 / FSLBST80		

IS 535734

FSLBS16 / FSLBS20  
FSLBS25 / FSLBS32  
FSLBS40  
FSLBS63 / FSLBS80

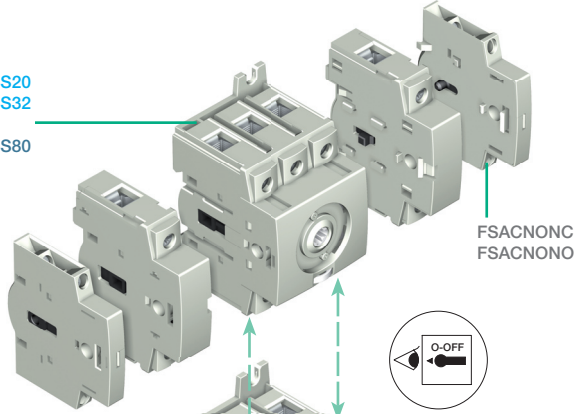


FSACNONC  
FSACNONO



IS 535734

FSLBST16 / FSLBST20  
FSLBST25 / FSLBST32  
FSLBST40  
FSLBST63 / FSLBST80



1 x 0.22 mm<sup>2</sup>  
#22 - #14 AWG

2 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
2 x (#22 - #14) AWG

Flat 5.5  
pozidriv 1

7.1 lb-in (8.8 lb-in Max)  
0.8 Nm (1 Nm Max)

Edition 11/08 - IS 535735-A / RECTO-VERSO / S blanc offset quadré 80g/m<sup>2</sup>

Click!

DISMOUNTING  
DEMONTAGE

\* 2 NO

NO + NC  
Type Za  
Same polarity

NC .1 (z)  
NO .3 (v)

NC .2 (L)  
NO .4 (E)

PRE-BREAK

**CONFIGURATION**

: PRE-BREAK

Maxi : 2 blocks / Maxi : 2 CA

*FSLBS16 to 80 / FSLBST16 to 80*

Size of end use enclosure : See Instruction Sheet of switches



**HAZARDOUS VOLTAGE / DANGER / PELIGRO**

**HAZARDOUS VOLTAGE.** This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**TENSION DANGEREUSE.** L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**TENSION PELIGROSA.** Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**