# MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE
# TOTAL CLEARING TIME CURRENT DATA
## CS-3  15.5KV
## CAT. NO. A155F1D0RO-(10E-50E)
## A155F2D0RO-(65E-100E)

MERSEN

Newburyport, MA 01950

24469
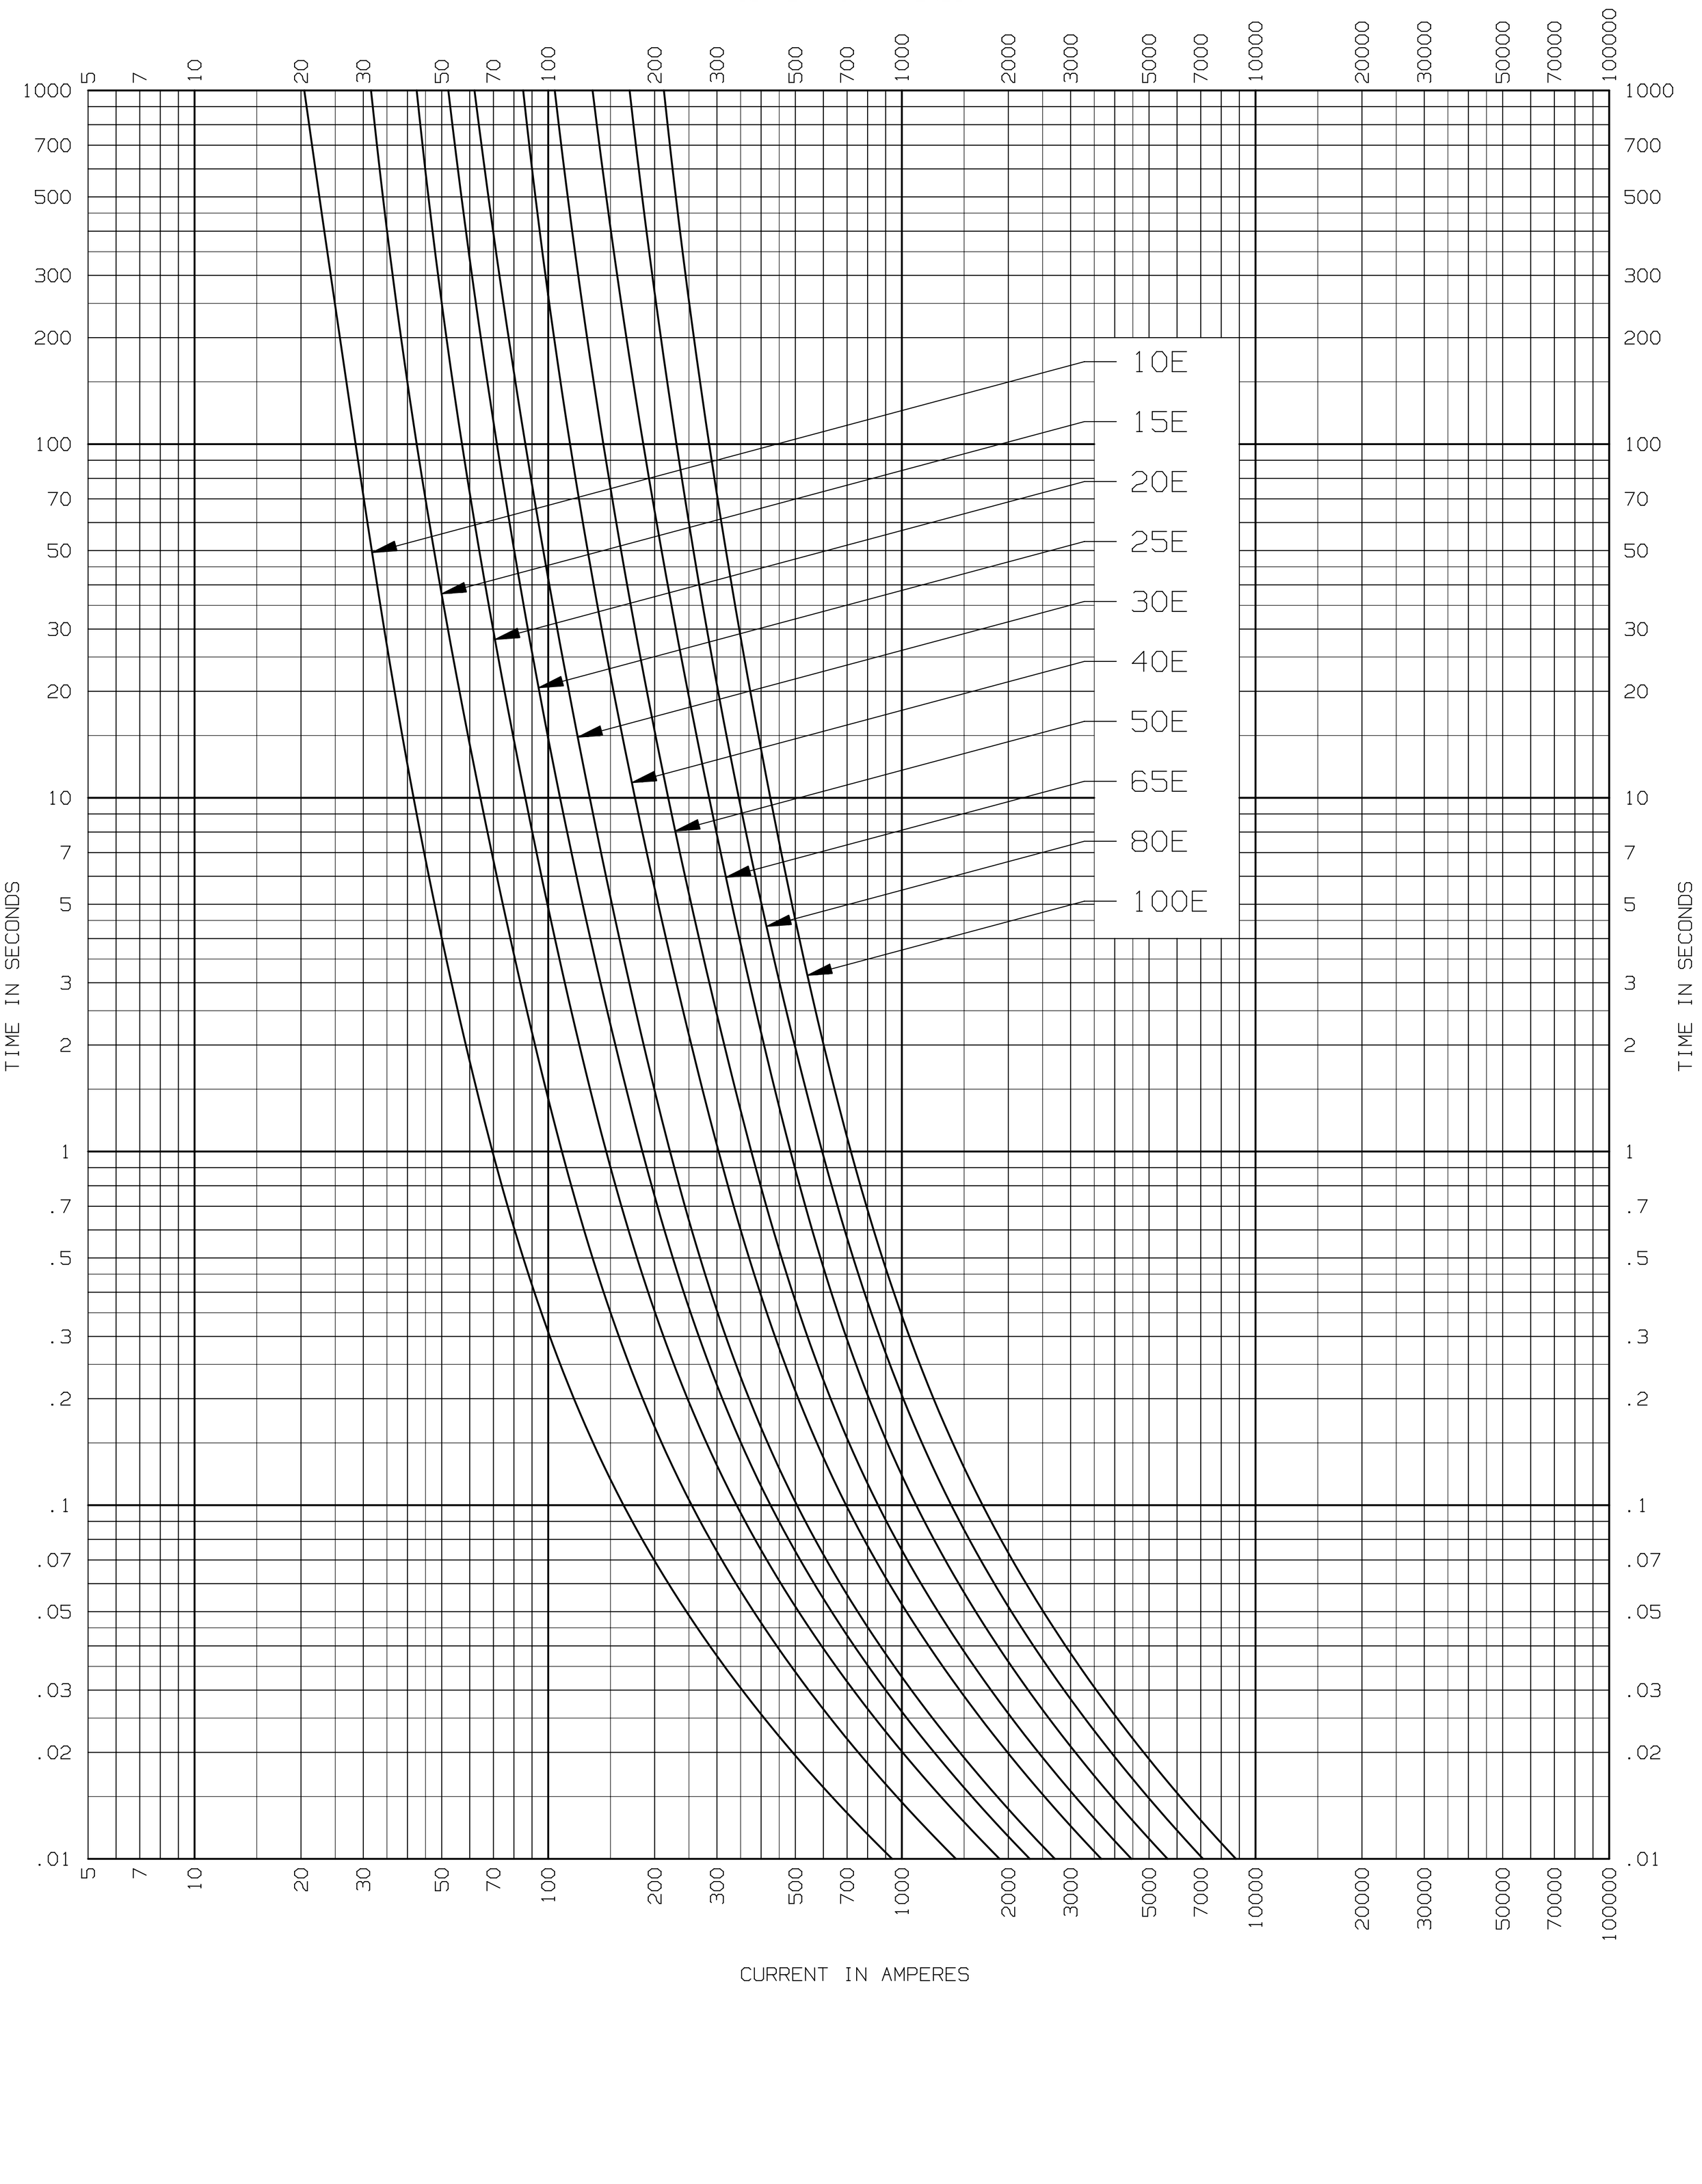
INIT REL
8APR93